


۱۰۰۱۰۳۰۳۰۱ - پروتوکل احیای نوزاد - ۱

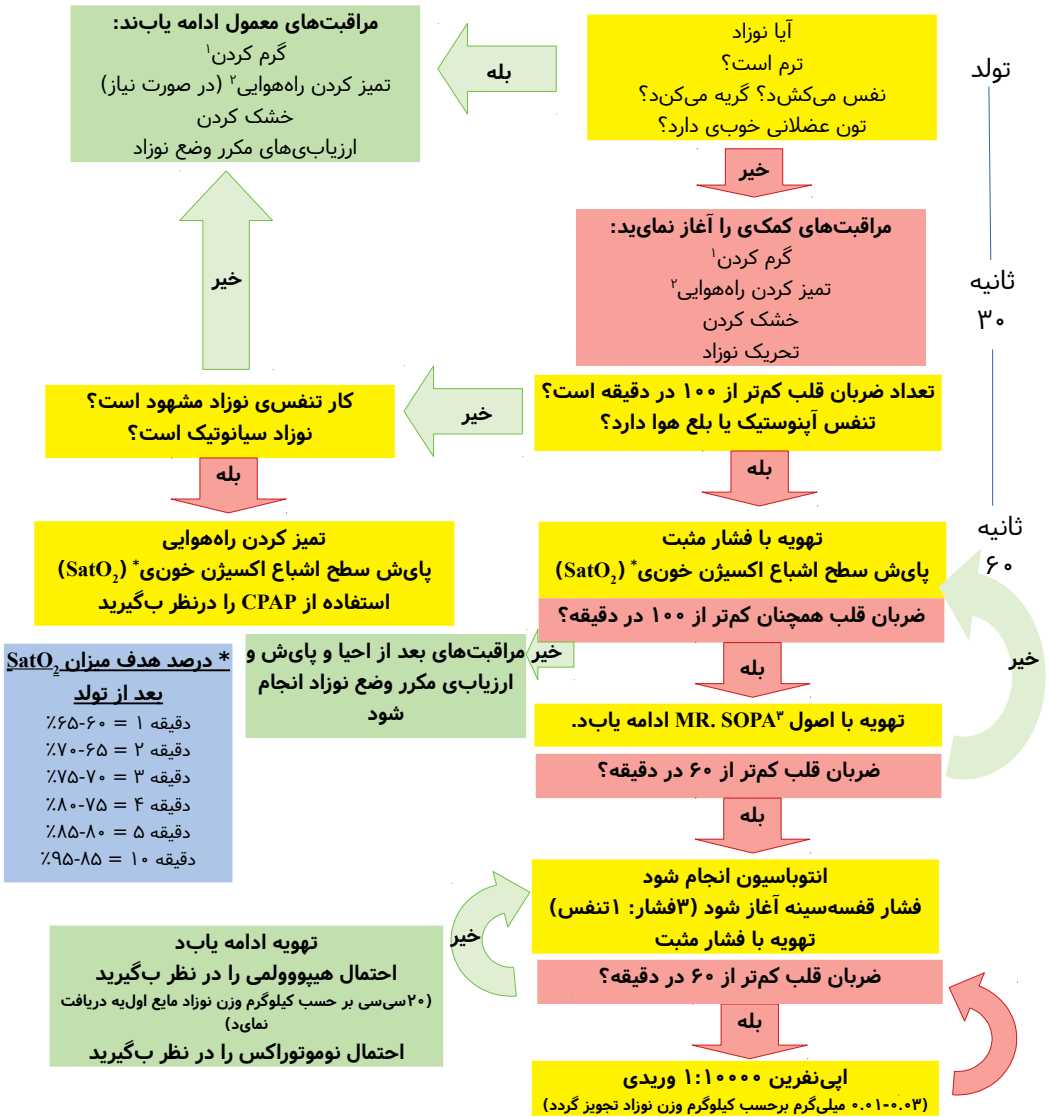

۱ گرم کردن و نگاه‌داشتن نوزاد

دمای هوای اتاق حدود ۲۶ درجه سانتی‌گراد باشد. دست‌ها، ابزار و سطوح در تماس با نوزاد گرم باشند. نباید بسیار گرم و داغ یا بسیار سرد و خنک باشد.

۲ تمیز کردن راه‌هوایی

ابتدا حفره دهان و سپس بینی ساکشن و تمیز گردد

MR.SOPA ۳

Mask Adjustment – Repositioning Head – Suctioning Nares – Open Mouth – Pressure of delivery Oxygen – Alternative Airways

تاریخ چه:

ورژن	تاریخ	فرد مسئول و تغییرات اعمالی
۱	آذرماه ۱۳۹۸	محمد مشکینی - ایجاد فایل اولیه با استفاده از راهنماهای ۲۰۱۰- ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ اجماع بین‌المللی احیا (ILCOR) و انجمن قلب آمریکا (AHA)

برای دریافت سایر مطالب به pezeshkyar-project.blog.ir مراجعه نماید.